


ゼロワットパワー株式会社【電源構成：全社平均】


ゼロワットパワー株式会社が供給する電力全てを合算した電源構成です。

「ゼロカーボン」「ゼロカーボン+」など個別のメニューの電源構成とは異なりますので、ご注意ください。

2022年度計画値：全社平均

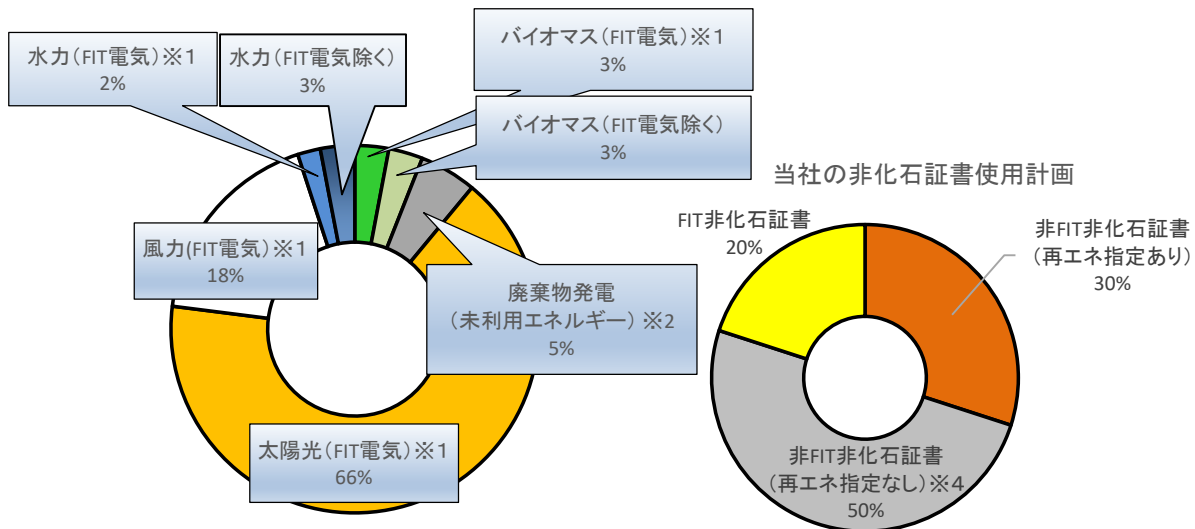

2021年4月1日～2022年3月31日 実績値：全社平均

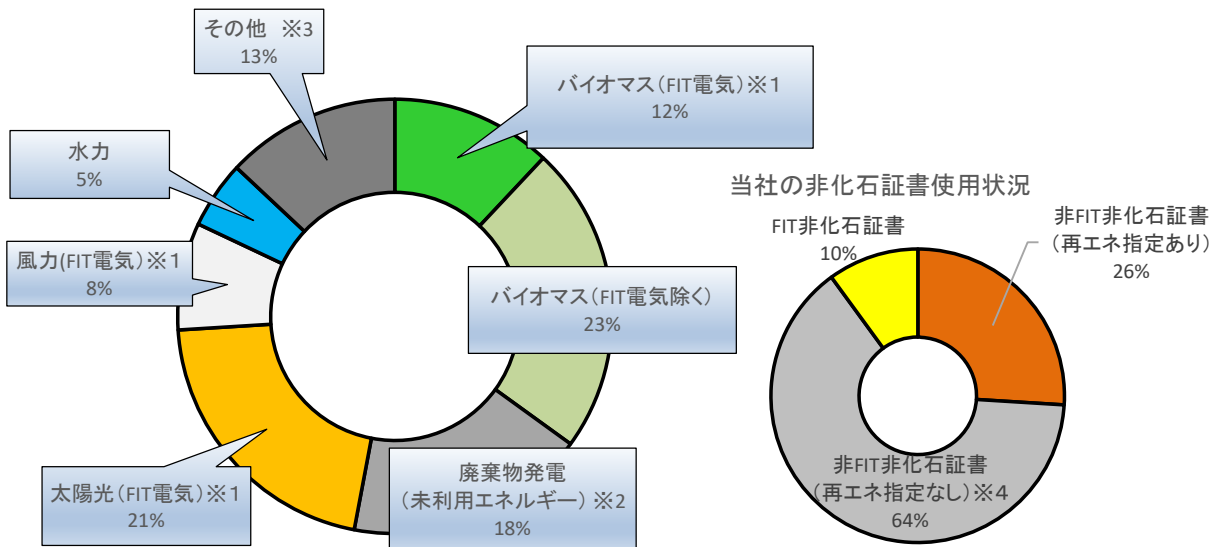

(※1) 当社がこの電気を調達する費用の一部は、当社のお客様以外の方も含め、電気をご利用の全ての皆様から集めた賦課金により賄われており、この電気のCO₂排出量については、火力発電なども含めた全国平均の電気のCO₂排出量を持った電気として扱われます。

(※2) 廃棄物発電で発電された電気のうち、再生可能エネルギー分を除いた電気です。

(※3) 送配電事業者からのインバランス供給を含みます。

(※4) 原子力発電由来の電源からの証書は含みません。

【参考】

ゼロワットパワーの CO2 排出係数 (2022 年 7 月 14 日改定)

環境省が公表する、電気事業者ごとの基礎排出係数・調整後排出係数は、特定排出者が温室効果ガス排出量を算定する際に用います。

ゼロワットパワーの排出係数 令和 2 年度 (2020 年度) 実績 (2022 年 7 月 14 日公表版)

基礎排出係数 0.018 (kg-CO₂/kWh)

調整後排出係数 事業者全体 0.085kg-CO₂/kWh)

2022 年度はメニュー別排出係数を申請していません。

2022 年度の温室効果ガス排出量算定の際は 2022 年 12 月頃に公表予定の調整後排出係数 (令和 3 年度実績) を使用して下さい。(予定値 : 0.000kg-CO₂/kWh)